


level + 13,00 m

Potentiel agrandissement de la mezzanine

Modification de tuyauterie pour l'injection d'urée dans la post-combustion. L'urée serait stockée dans une cuve au rez-de-chaussée et pompée jusqu'à la post-combustion

Modification des trémies existantes pour l'injection de  $\text{CaCO}_3$  et de charbon actif sur la ligne syngaz

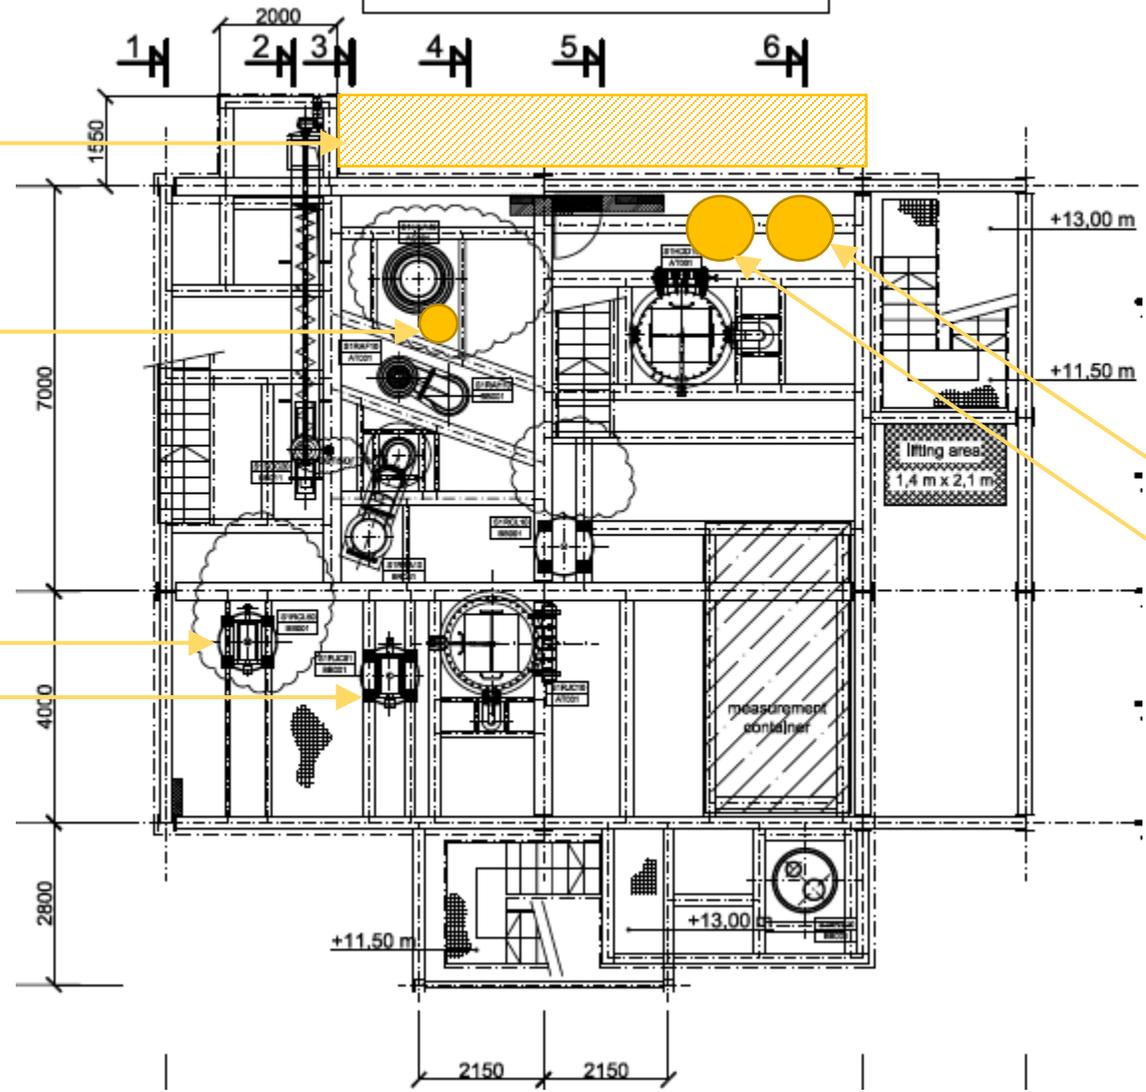


Emplacement pressenti d'une ou deux trémies pour injection de charbon actif et de  $\text{NaHCO}_3$  sur la ligne fumée

level + 10,00 m

1-N 2-N 3-N 4-N 5-N 6-N

Emplacement pressenti de la vis de reprise et de l'injection des additifs dans la ligne fumées

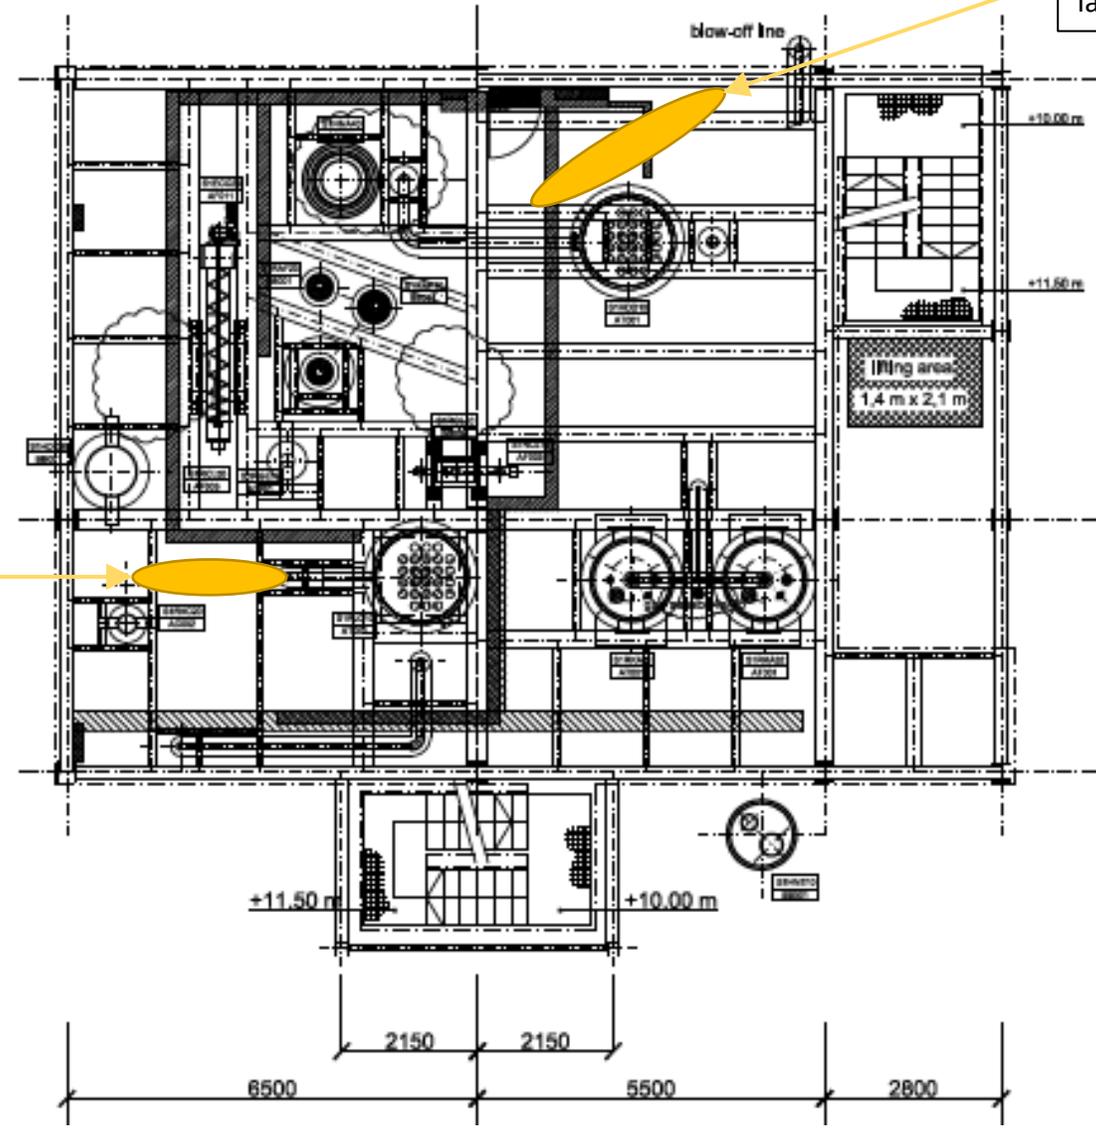

Possibles travaux de tuyauterie pour l'injection de CaCO3 et de charbon actif sur la ligne syngaz